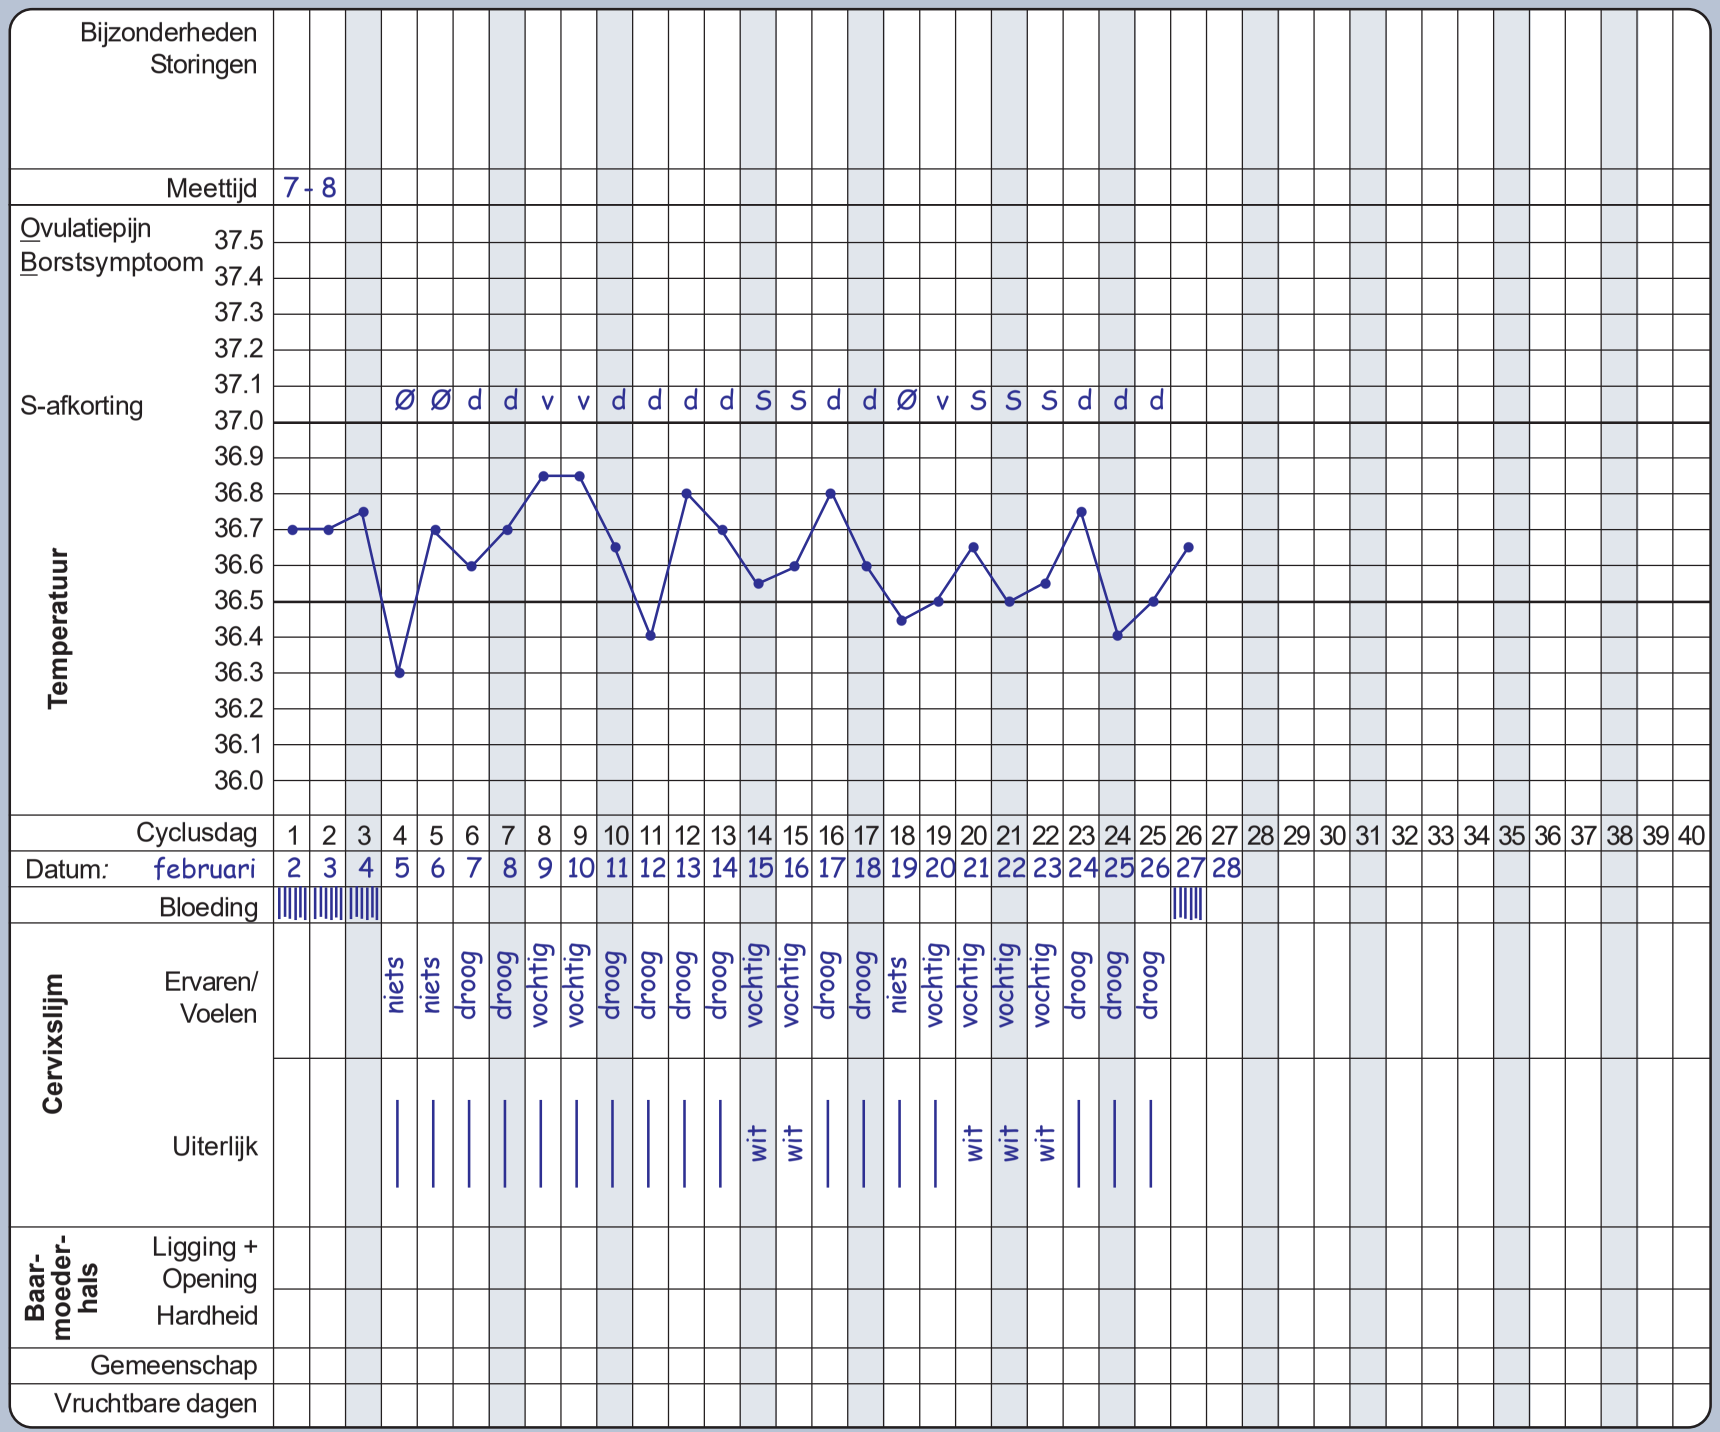

sensiPLAN ®

Cyclus-nr. 5

Meetwijze
rectaal X
vaginaal
oraal

Vroegste 1e hogere meting uit de voorgaande cycli: 2 2

min 8

1e hogere meting in deze cyclus

Wilt u in de volgende cyclus zwanger worden?

ja
neen
onbeslist