kinderwens C22b

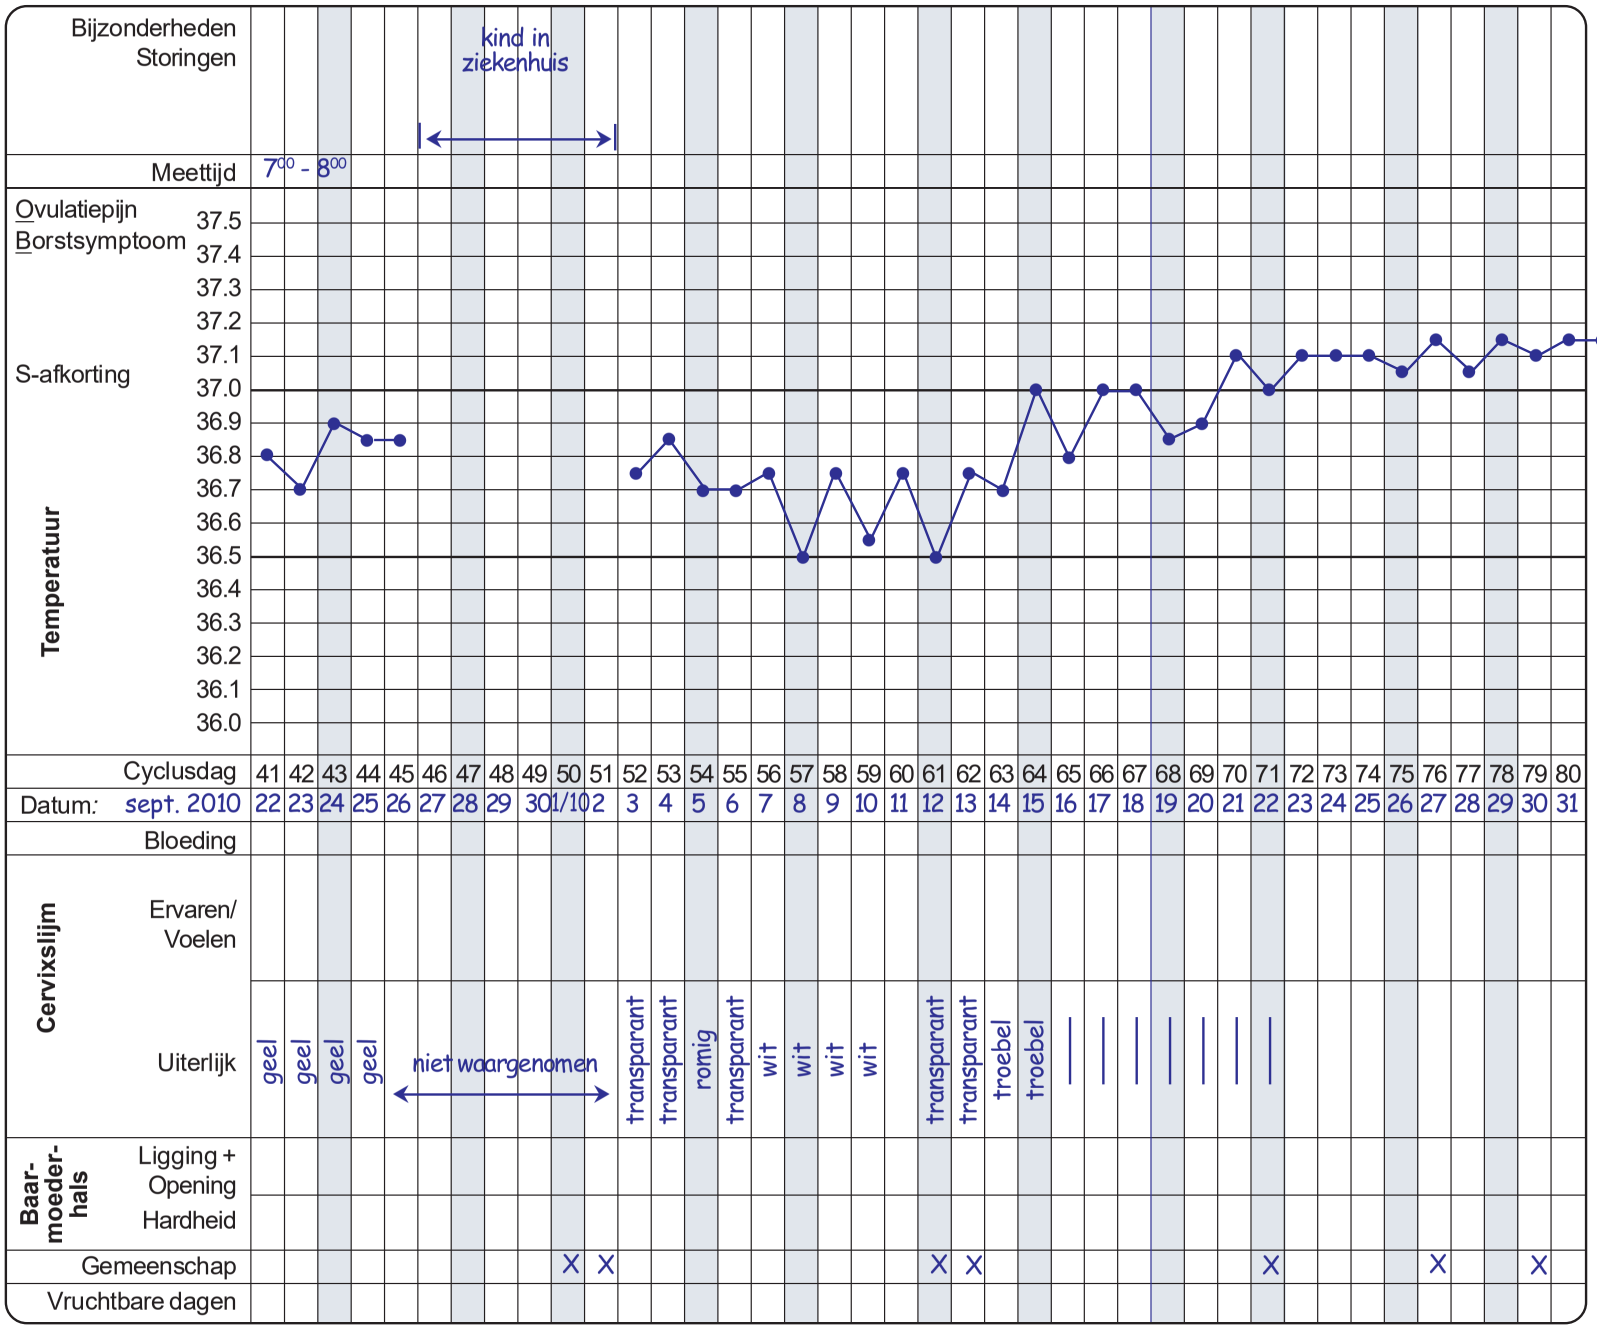

sensiPLAN®

Cyclus-nr. 3b

Meetwijze
- rectaal X
- vaginaal
- oraal

Vroegste 1e hogere meting uit de voorgaande cycli

min 8

1e hogere meting in deze cyclus

Wilt u in de volgende cyclus zwanger worden?
- ja X
- neen
- onbeslist

kinderwens C23.1

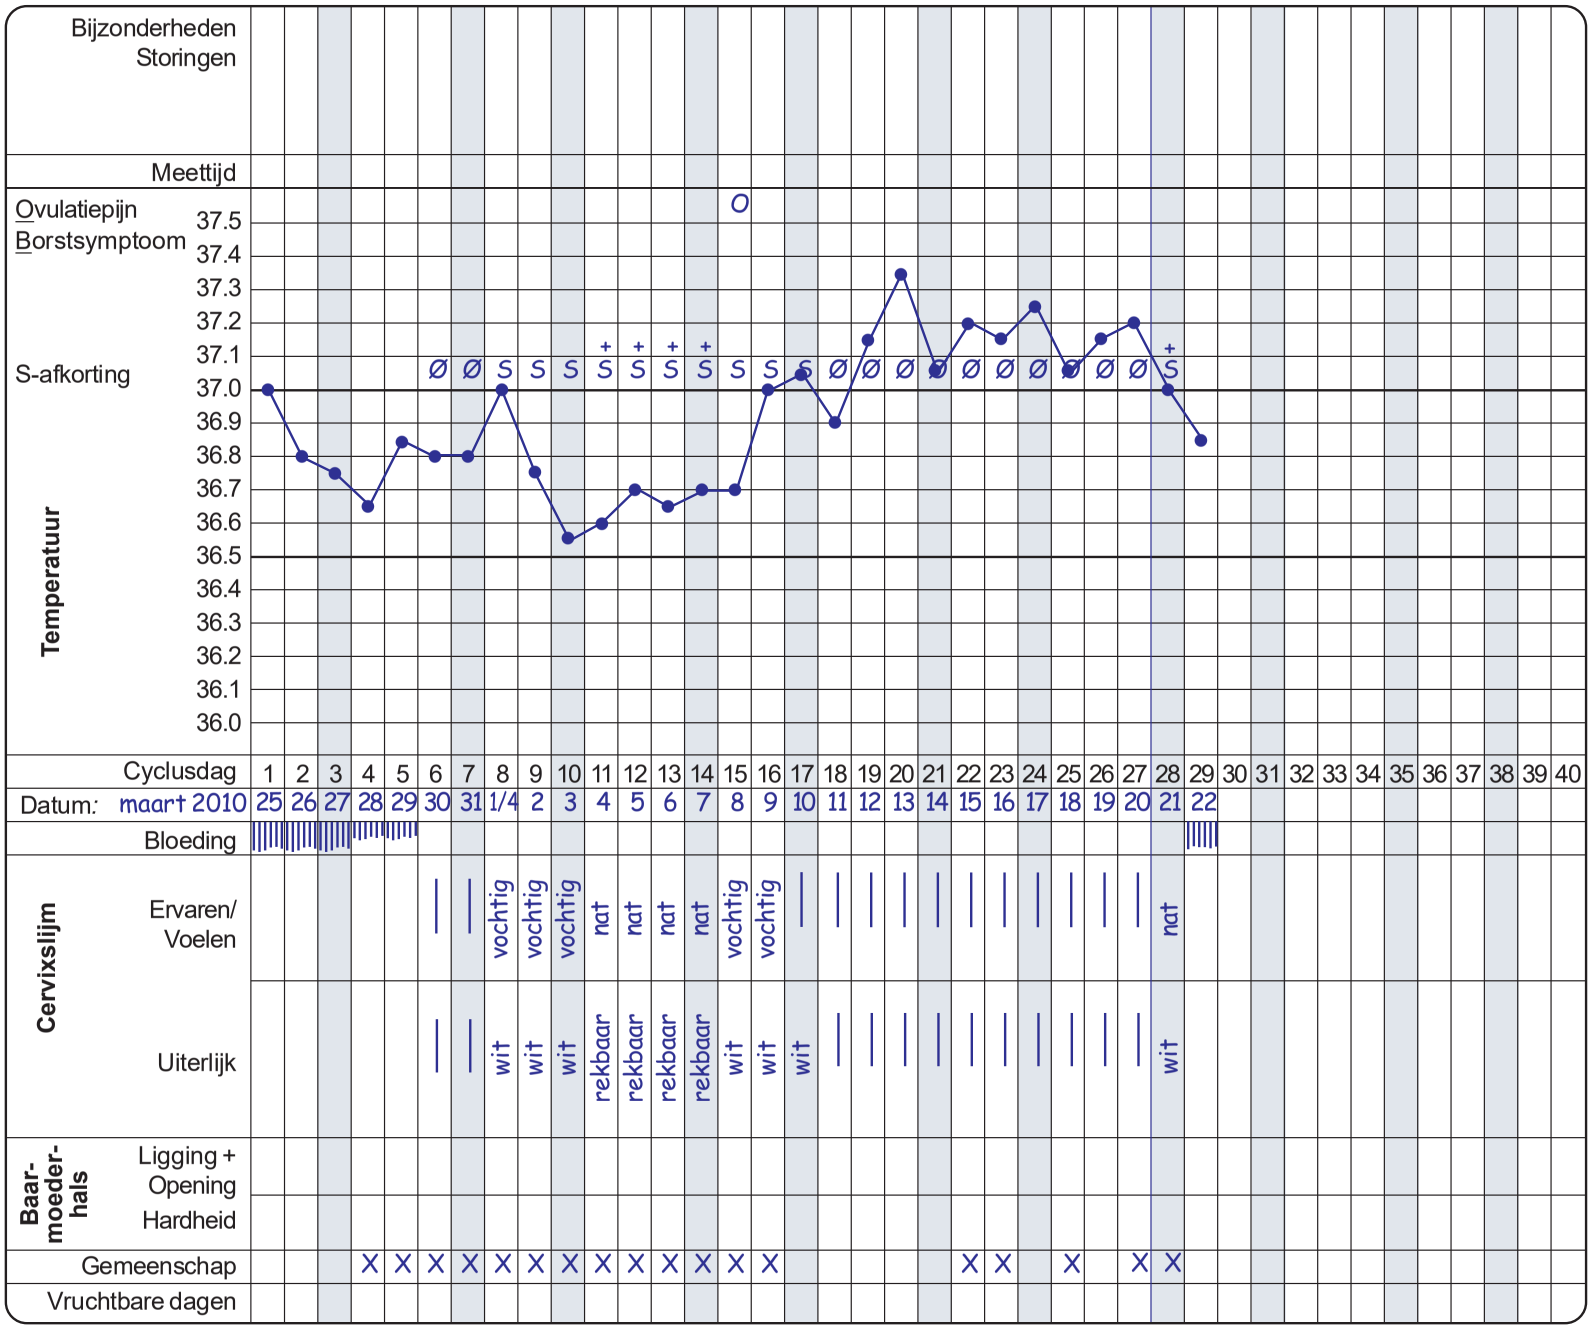

sensiPLAN®

Cyclus-nr. 11

Meetwijze
- rectaal X
- vaginaal
- oraal

Vroegste 1e hogere meting uit de voorgaande cycli

min 8

1e hogere meting in deze cyclus

Wilt u in de volgende cyclus zwanger worden?
- ja X
- neen
- onbeslist

Temperatuurverhoging in de vorige cyclus